


GRÁFICO N° 3
Protecciones e instalaciones de superficie
Electrobomba sumergible

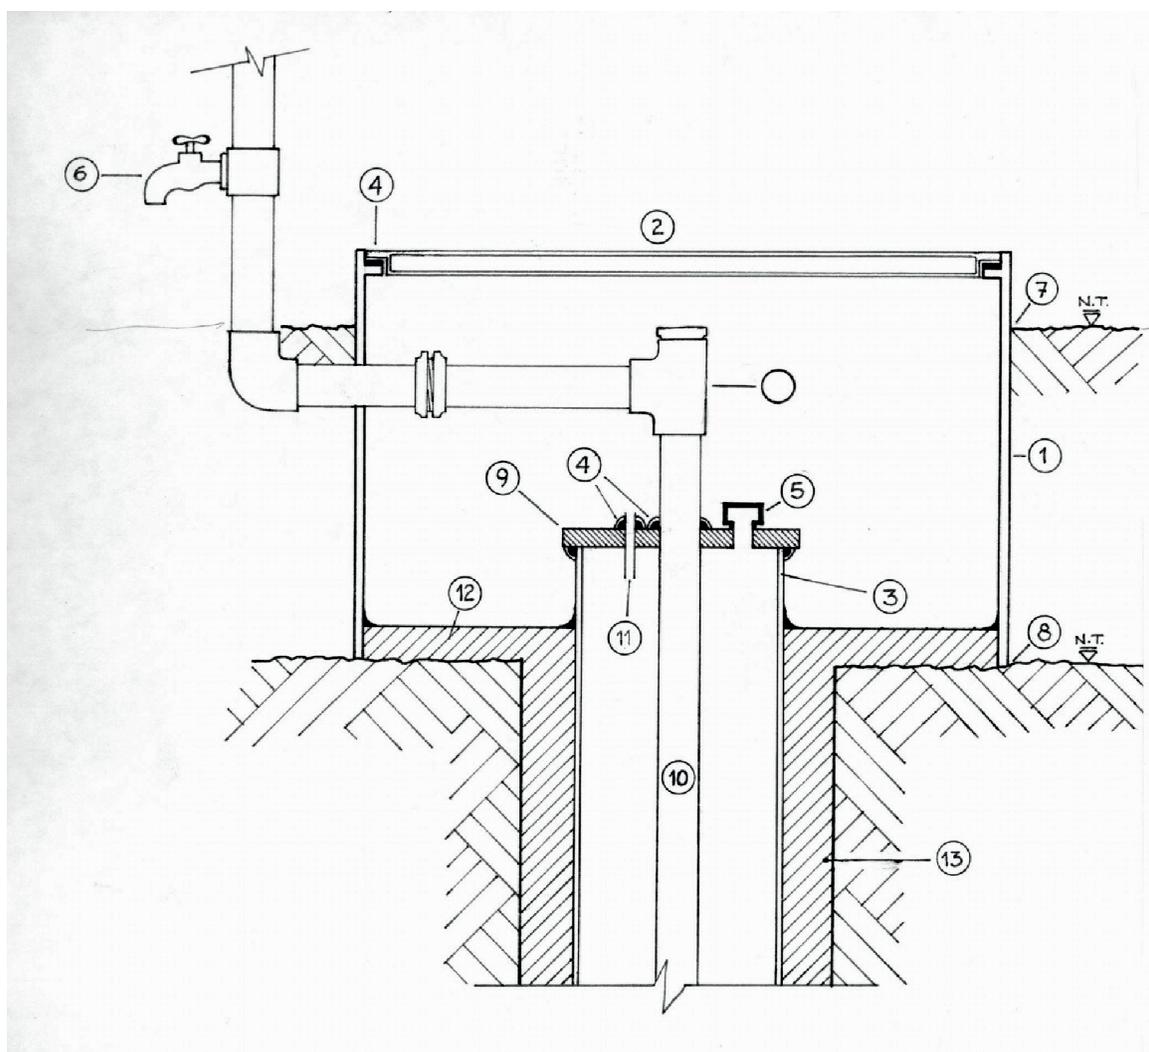

REFERENCIAS:

- 1 - Cámara o gabinete (medidos mínimos 0.40 x 0.40 m)
- 2 - Tapa de cámara elevada del nivel de terreno (no menos de 0.20 m)
- 3 - Cañería de aislación
- 4 - Sellado
- 5 - Orificio con tapón para desinfectar y/o medir niveles (diám. min. 25mm)
- 6 - Canilla metálica para toma de muestras
- 7 - Nivel de terreno para cámara subterránea
- 8 - Nivel de terreno para cámara o gabinete superficial
- 9 - Tapa de boca de pozo
- 10 - Cañería de impulsión de bombeo
- 11 - Orificio pasa cable
- 12 - Piso de material alisado
- 13 - Cementación de aislación
- 14 - Unión en "T" con tapón